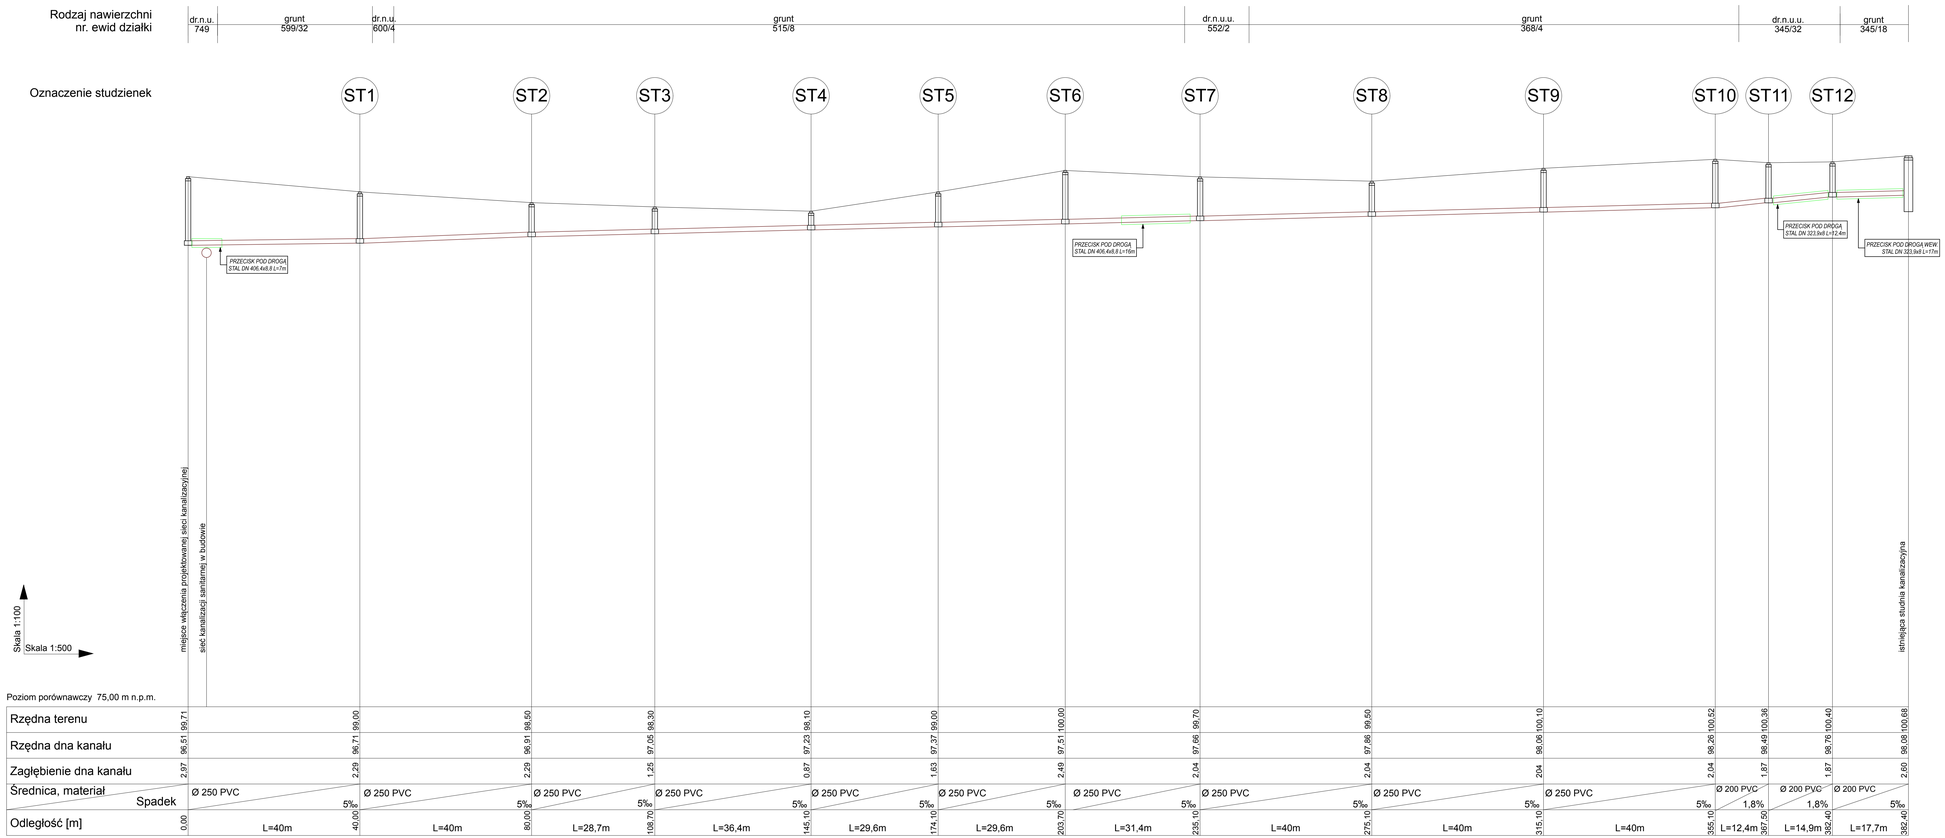

UWAGA!

WYKOPY POD RUROCIĄG NALEŻY WYKONAĆ JAKO WĄSKOPRZESTRZENNE UMOCNIONE.

KANAŁY NALEŻY UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ DO Is=0,95, GRUBOŚCI 30 CM. PONIŻEJ DOLNEGO SKLEPIENIA RUR WYKONANEJ NA CAŁEJ SZEROKOŚCI WYKOPU.

KANAŁY ZAPROJEKTOWANE POD POWIERZCHNIAMI DRÓG NALEŻY PRZYKRYĆ OBSYPKĄ PIASKOWĄ 20 CM PONAD GÓRNE SKLEPIENIE RUR OBSYPNEJ ZAGĘSZCIĆ DO Is=0,95. POZOSTAŁĄ WARSTWĘ WYKOPU NA TYCH ODCINKACH MOŻNA UZUPEŁNIĆ RODZIMYM GRUNTEM SPEŁNIAJĄCYM WARUNKI ZAWARTE W PKT.5 ORAZ ZAGĘSCIĆ DO Is=0,95.

DO ZASYPYWANIA WYKOPÓW MOŻNA UŻYĆ RODZIMEGO GRUNTU, JEŚLI NIE ZAWIERA FRAMGI/SPOISTYCH ORAZ CZĘŚCI MINERALNYCH.

WSZYSTKIE NAWIERZCHNIE NARUSZONE PODCZAS WYKONYWANIE WYKOPU POD KANALIZACJĘ, NALEŻY ODTWORZYĆ.

KANALIZACJĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMAMI - PN-92/B-10735, PN-92/B-10729 ORAZ WYTYCZNYMI/PRODUCENTA RUR PVC.

W MIEJSACH KOLIZJI ISTNIEJĄCYCH KABLI ENERGETYCZNYCH Z PROJEKTOWANYMI KANAŁAMI NALEŻY ZAŁOŻYĆ NA KABLE PRZEPUSTY OCHRONNE DWUDZIELNE TYPU AROT R110, DŁUGOŚĆ KAŻDEGO PRZEPUSTU 12m (MIN 6M OD OSI RUROCIĄGÓW W KAŻDĄ STRONĘ).

PRZEJŚCIA KANAŁÓW POD ISTNIEJĄCYMI CIEKAMI WODNYMI WYKONAĆ PRZECISKIEM W RURZE OCHRONNEJ PE-HD SDR 26 L=15. KANAŁ W RURZE PRZECISKOWEJ ZAMONTOWAĆ NA PŁOZACH, KOŃCE RURY PRZECISKOWEJ ZABEZPIECZYĆ MANKIETAMI OCHRONNYMI.

W MIEJSCACH ZBLIŻEŃ I SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANYCH KANAŁÓW SANITARNYCH Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM. PROJEKTUJE SIĘ RURY OSŁONOWE.
WARUNKI LOKALIZACJI ORAZ MONTAŻU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEDMIOTOWYMI NORMAMI BRANŻOWYMI

NAZWA STUDNI	RZĘDNA GÓRY	RZĘDNA DNA	KĄT WEJŚCIA
ST1 dn 1000	99,00	96,71	∢90
ST2 dn 1200	98,50	96,91	∢90
ST3 dn 1000	98,30	97,05	∢90
ST4 dn 1200	98,10	97,23	∢90
ST5 dn 1000	99,00	97,37	∢90
ST6 dn 1000	100,00	97,51	∢90
ST7 dn 1200	99,70	97,66	∢90
ST8 dn 1000	99,50	97,86	∢90
ST9 dn 1000	100,10	98,06	∢90
ST10 dn 1200	100,52	98,26	∢90
ST11 dn 1000	100,36	98,49	∢90
ST12 dn 1000	100,40	98,76	∢90

SANTECH
BIURO PROJEKTOWE

INWESTOR
GMINA NOWE MIASTECZKO
UL. RYNEK 1
67-124 NOWE MIASTECZKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PROJ. SIECI KAN. SANITARNEJ

DZ. NR EW. 308, 325/9, 345/32
OB. NOWE MIASTECZKO
DZ. NR EW. 749 OB. GOŁASZYN
GMINA NOWE MIASTECZKO

NAZWA RYSUNKU
Profil sieci kanalizacyjnej

stadium	branża	nr rysunku	skala	data
P-B	I-S	PK-1		09.2016

projektant:
MGR INŻ. ROMUALD FRĄCKOWIAK
spec. instalacyjno - inżynieryjna
NUMER UPRAWNIEŃ 88/87/Zg POOP/3

projektant sprawdzający:
MGR INŻ. MARCIN ZAŁĘSKI
spec. instalacyjno - inżynieryjna
NUMER UPRAWNIEŃ LBS/0027/POOS/08 POOP/3